


配管施工時の注意事項 ⑰

# メーターユニットを設置する前に 配管の清掃をしましょう

配管内部のシールテープ、液状シール剤など  
配管内の異物除去をお願いします

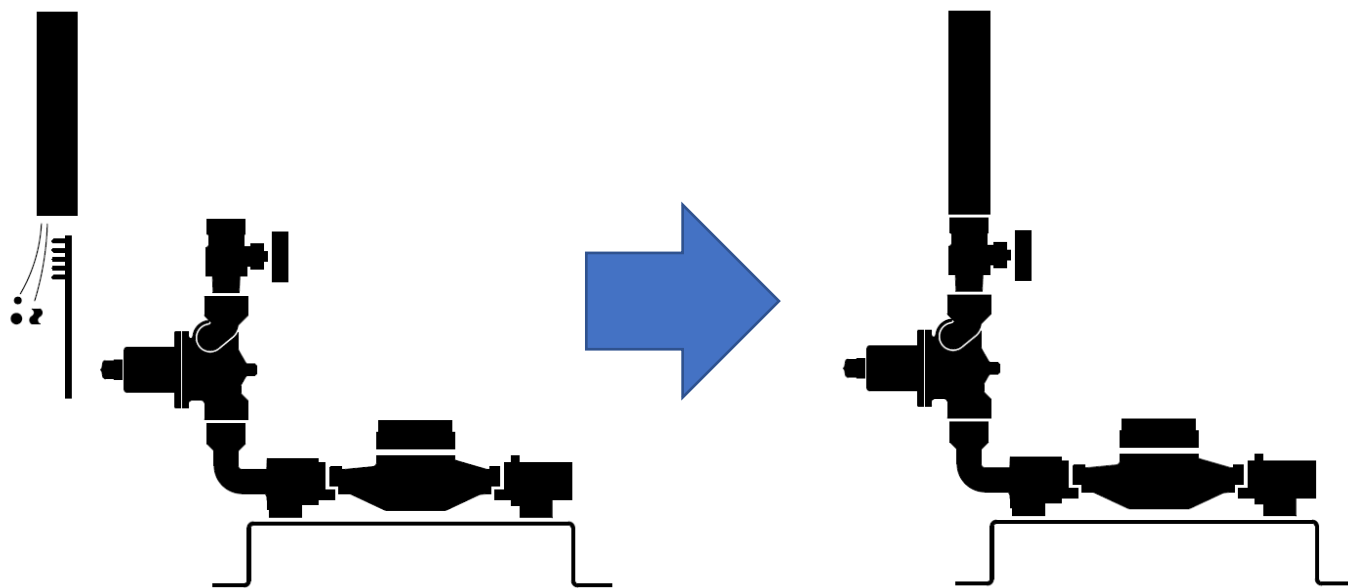

減圧弁の二次圧力上昇等や作動不良の原因になります。